Rozdzielnica RUPS

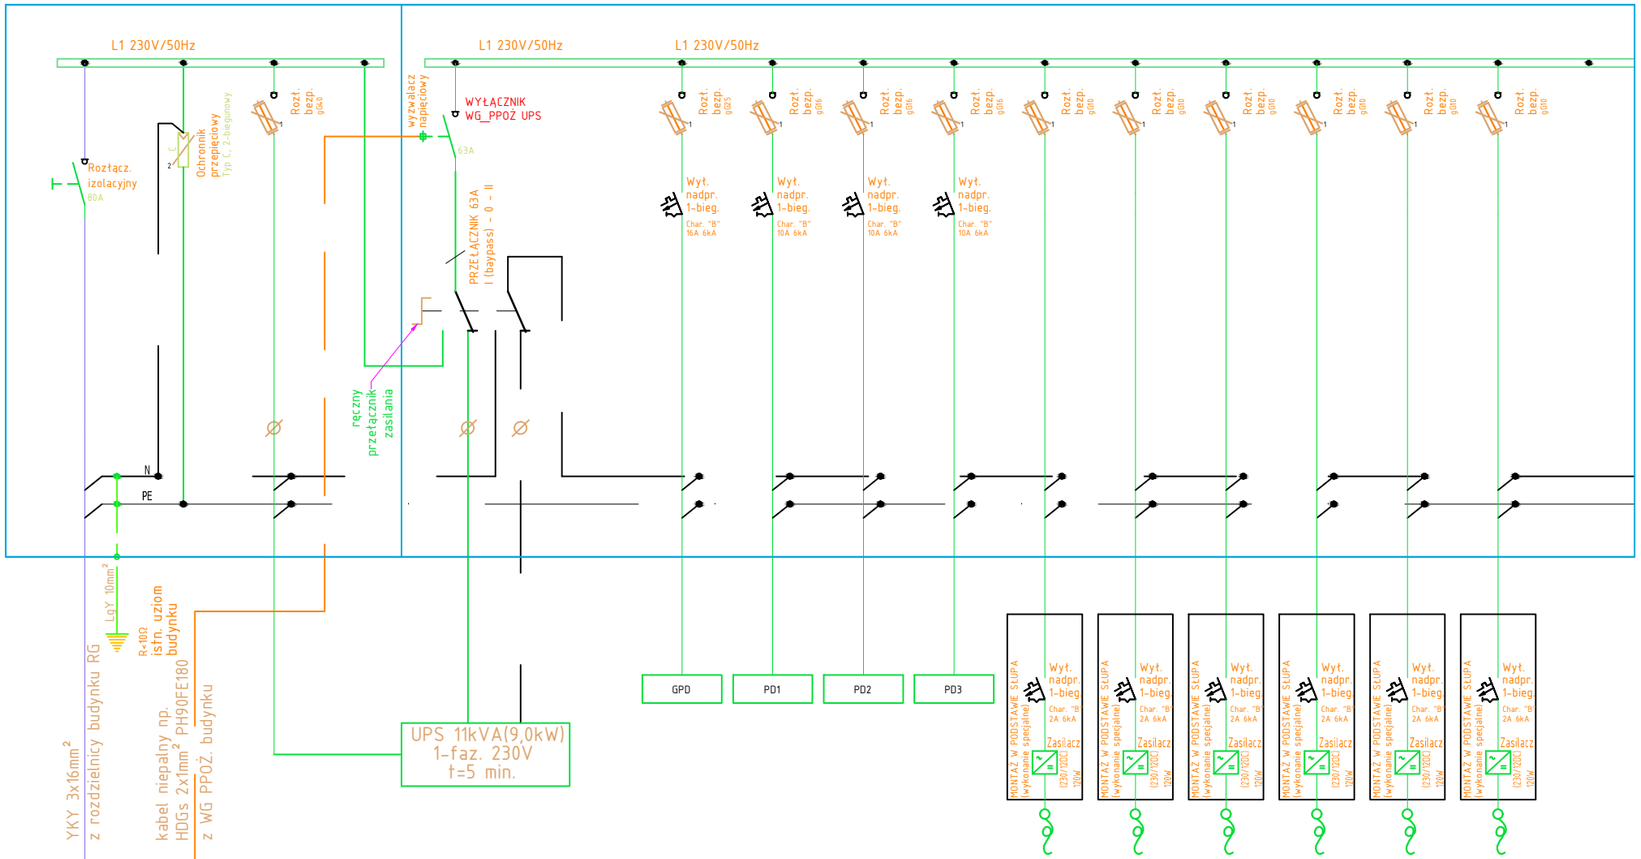

RUPS	RUPS		RUPS/GPD	RUPS/PD1	RUPS/PD1	RUPS/PD3	RUPS/N1	RUPS/N2	RUPS/N3	RUPS/N4	RUPS/N5	RUPS/N6
zabezpieczenie	przełącznik	przełącznik	WLZ	WLZ	WLZ	WLZ	zasilanie 230V	zasilanie 230V	zasilanie 230V	zasilanie 230V	zasilanie 230V	zasilanie 230V
UPS	USP - SIEĆ	USP - SIEĆ	szafa	szafa	szafa	szafa	stup typ "A"	stup typ "A"	stup typ "A"	stup typ "A"	stup typ "A"	stup typ "A"
			GPD	PD1	PD2	PD3	kamera					
			YKY 3x4	YKY 3x2,5	YKY 3x2,5	YKY 3x2,5	YKY 3x2,5	YKY 3x2,5	YKY 3x2,5	YKY 3x2,5	YKY 3x2,5	YKY 3x2,5
			2,50kW	0,25kW	0,20kW	0,20kW	0,12kW	0,12kW	0,12kW	0,12kW	0,12kW	0,12kW

UWAGI:

1. Rozdzielnica stalowa (120mod.) o wym. 545x905x140mm(dł. x wys. x głęb.) w wykonaniu n/t montowana na wys. 1,6m, zachować 30% rezerwy wolnej przestrzeni.
2. Stopień ochrony rozdzielnicy IP30, prąd znamionowy do 160A.
3. Wyposażenie rozdzielnicy: aparatura modułowa.
4. W przypadku braku możliwości uruchomienia wyzwalacza wyłącznika głównego UPS-a - WG_PPOŻ UPS (zlokalizowany w proj. RUPS) istn. przyciskiem WG PPOŻ. budynku, zastosować dodatkowy przycisk WG_PPOŻ UPS w obudowie dla w/w wyłącznika głównego rozdz. RUPS (zasilanie sprzed wyłącznika głównego kablem niepalnym) i zlokalizować obok istn. WG PPOŻ budynku.
5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym przez samoczynne wyłączenie zasilania wg PN-IEC 60364

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UKŁAD SIECI TN-C-S

Projekt

System monitoringu CCTV wraz z centralą na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz systemu SAP na budynkach: Bramy Bielańskiej i XI Pawilonu

Inwestor

Muzeum Niepodległości w Warszawie
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

Biuro projektowe

DOTCOM Sp. z o.o.
Ul. Słoneczna 16, 05-520 Konstancin-Jeziorna

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Paweł Ożga	ZAP/0249/PWOE/13	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Bartosz Krajewski		

Zadanie

Projekt CCTV - instalacja zasilająca

Branża

Elektryczna

Tytuł rysunku

Rozdzielnica RUPS
Schemat strukturalny

Numer rysunku

CCTV-E-2 ark. 1/3

Skala	Data
-	07.2014